

SELBSTTESTKITS EINFACH (AUS-)PACKEN


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Hersteller: Roche

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

BERLIN




1

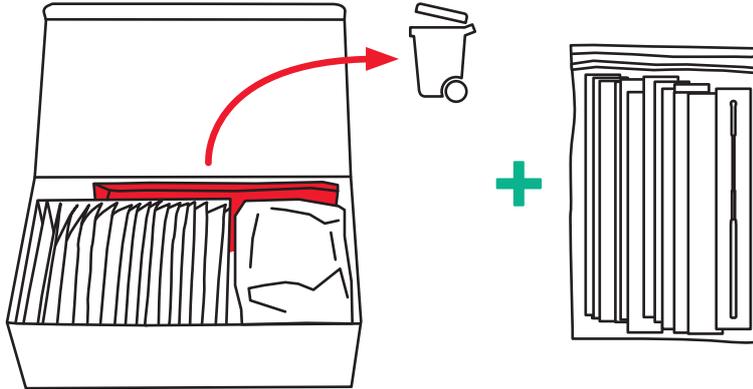

Die beiliegenden Abstrichtupfer
nicht verwenden, sondern im
Hausmüll entsorgen

Zur Probenentnahme den separat
erhältlichen Abstrichtupfer
(Marke: Nasal Swabs, Mat.-Nr.
09 421 777 001) verwenden

2

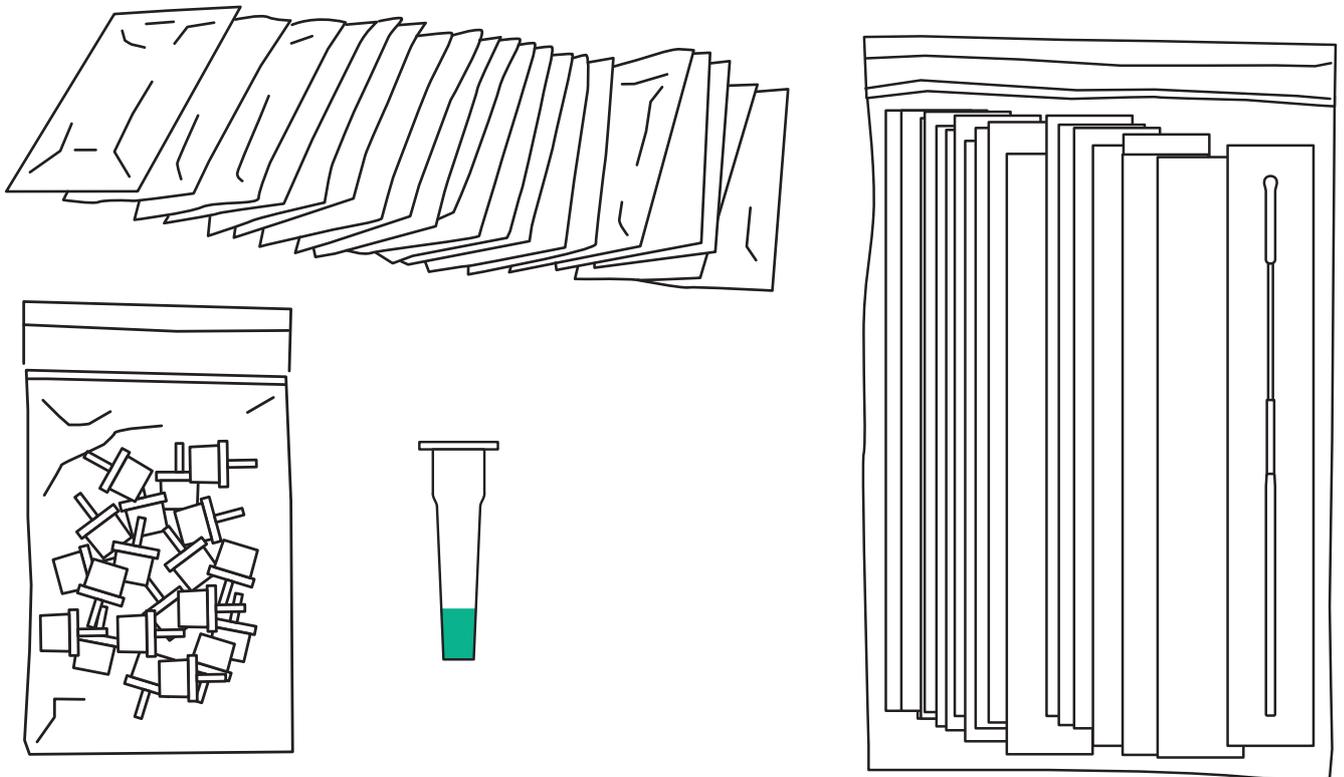

3

Mindestausgabe pro Person

